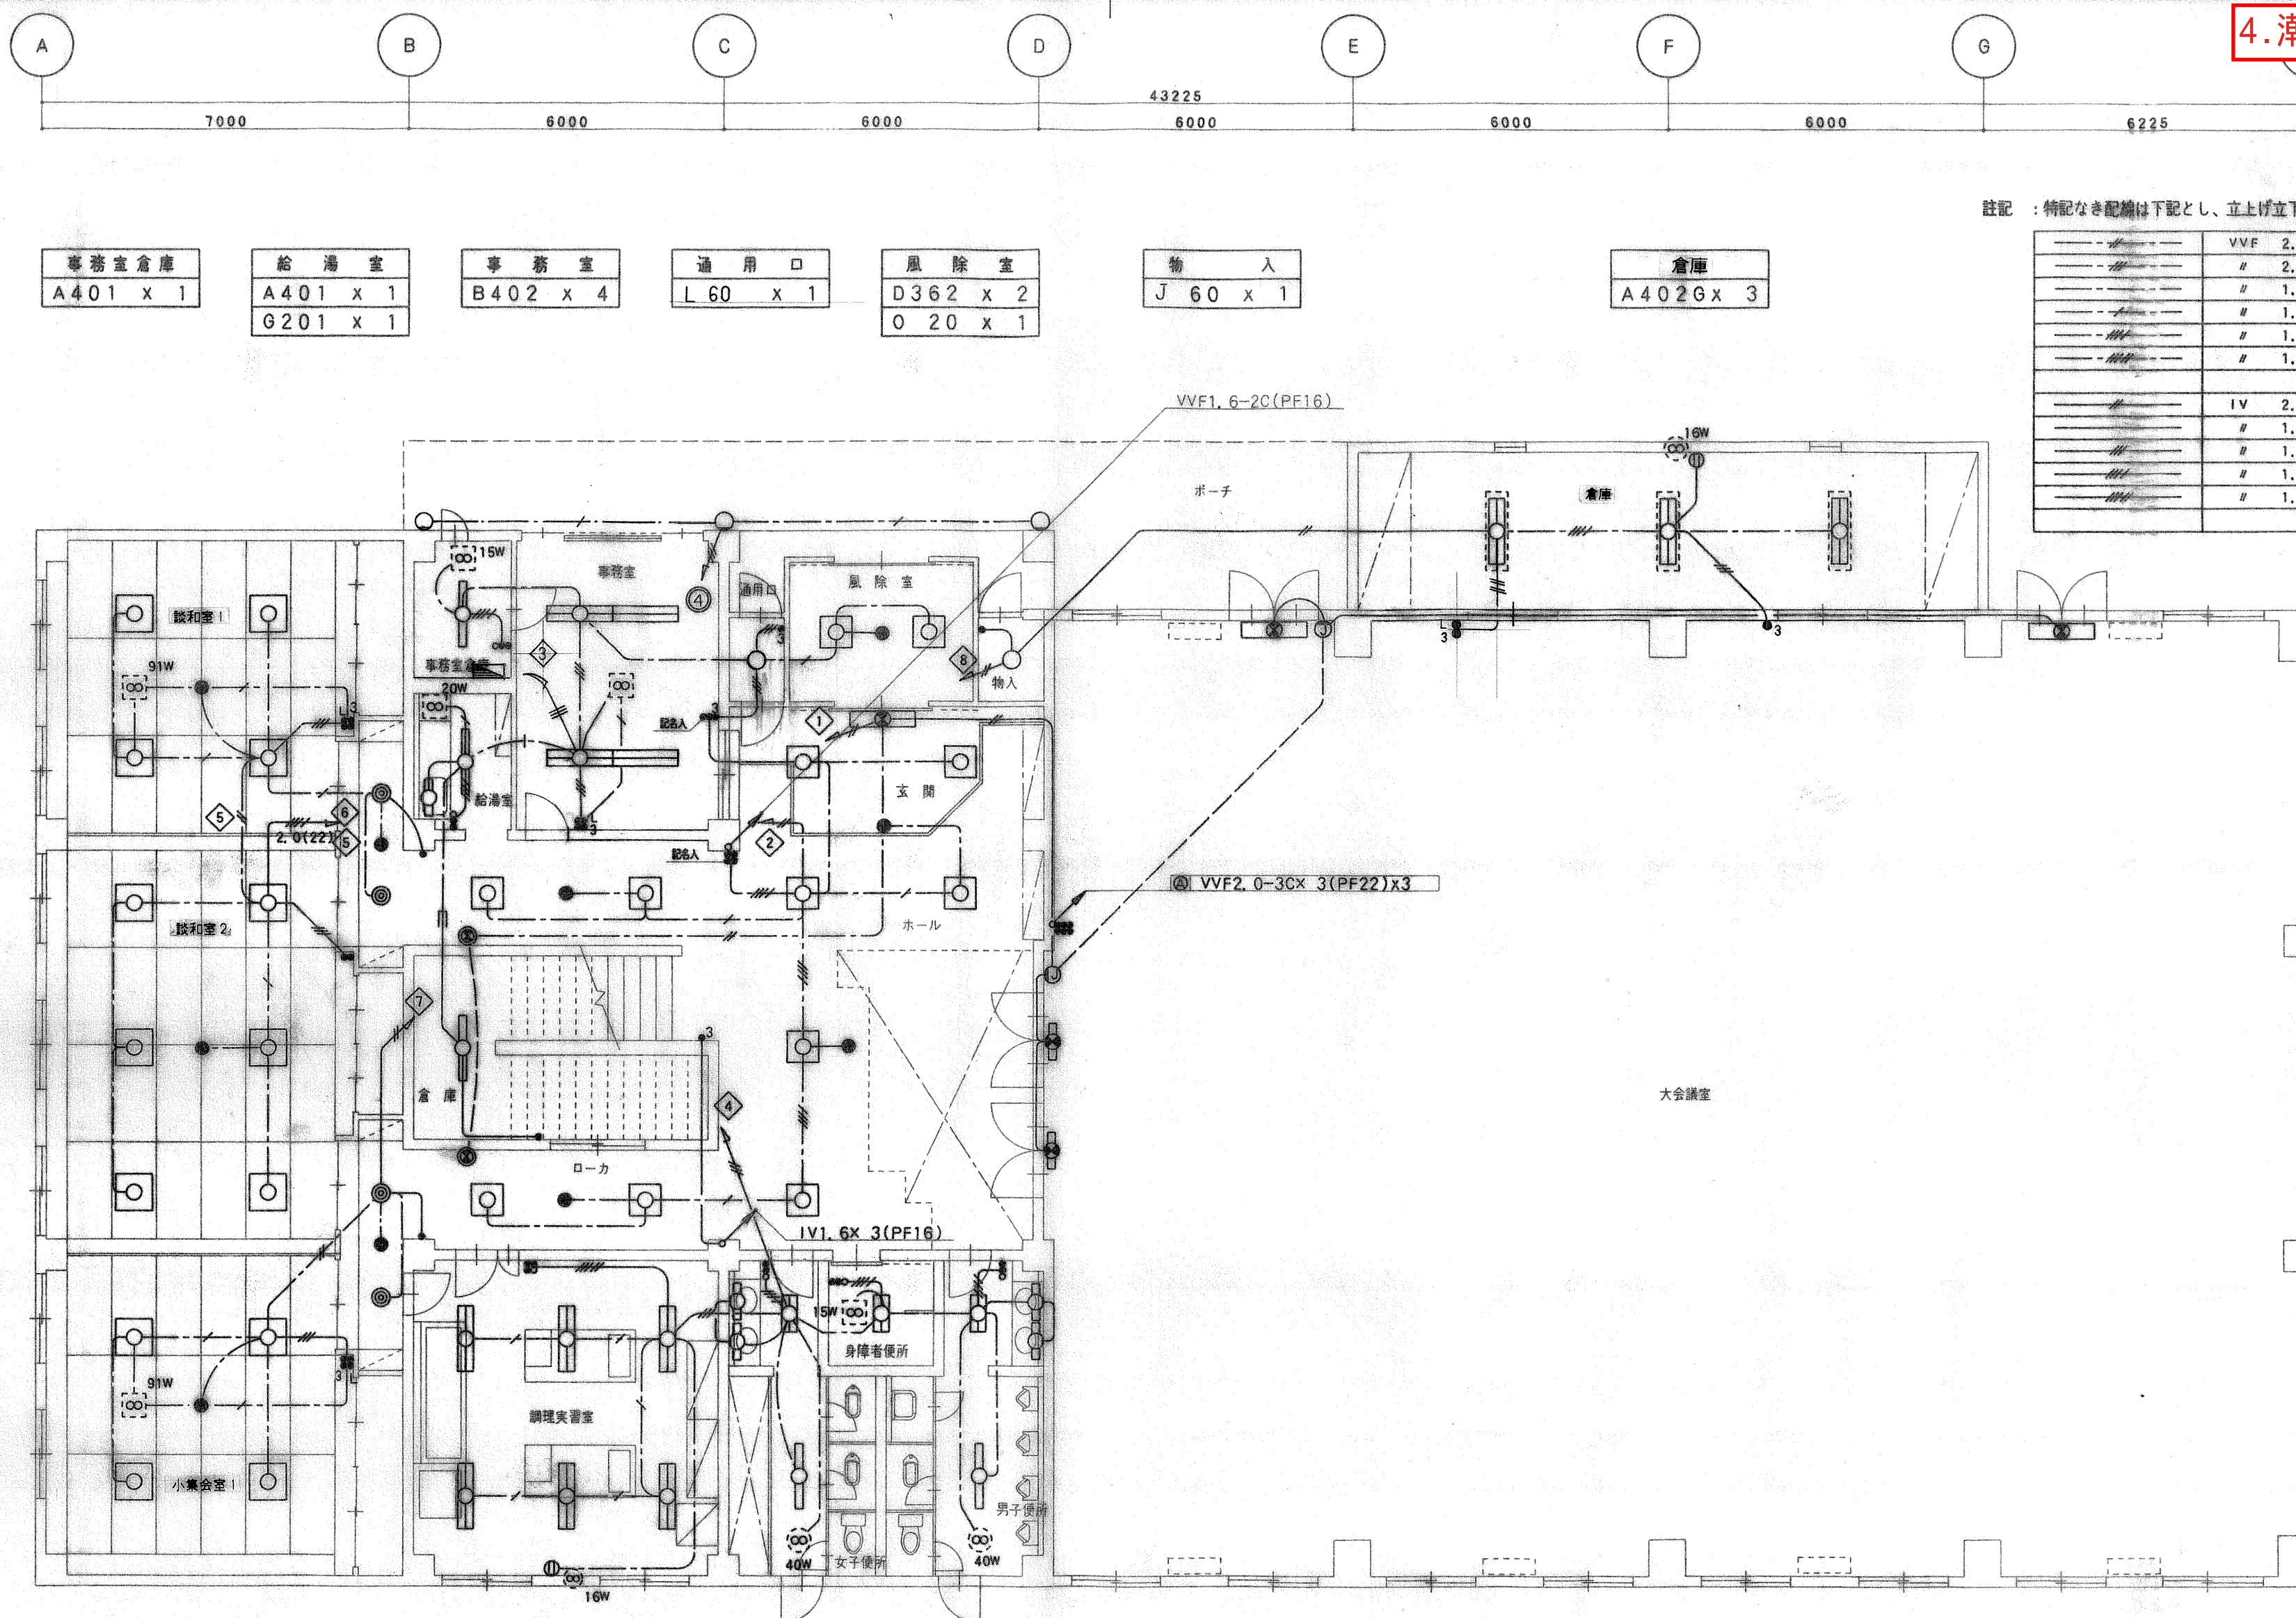


4. 潮見コミセン

註記：特記なき配線は下記とし、立上げ立下げ部分電線管（PF）保護とする。

---	VVF	2.0 - 2C	
---	#	2.0 - 3C	
---	#	1.6 - 2C	
---	#	1.6 - 3C	
---	#	1.6 - 2C x2	
---	#	1.6 - 3C, 1.6 - 2C	
---	IV	2.0 x 2	(PF16)
---	#	1.6 x 2	(PF16)
---	#	1.6 x 3	(PF16)
---	#	1.6 x 4	(PF16)
---	#	1.6 x 5	(PF22)

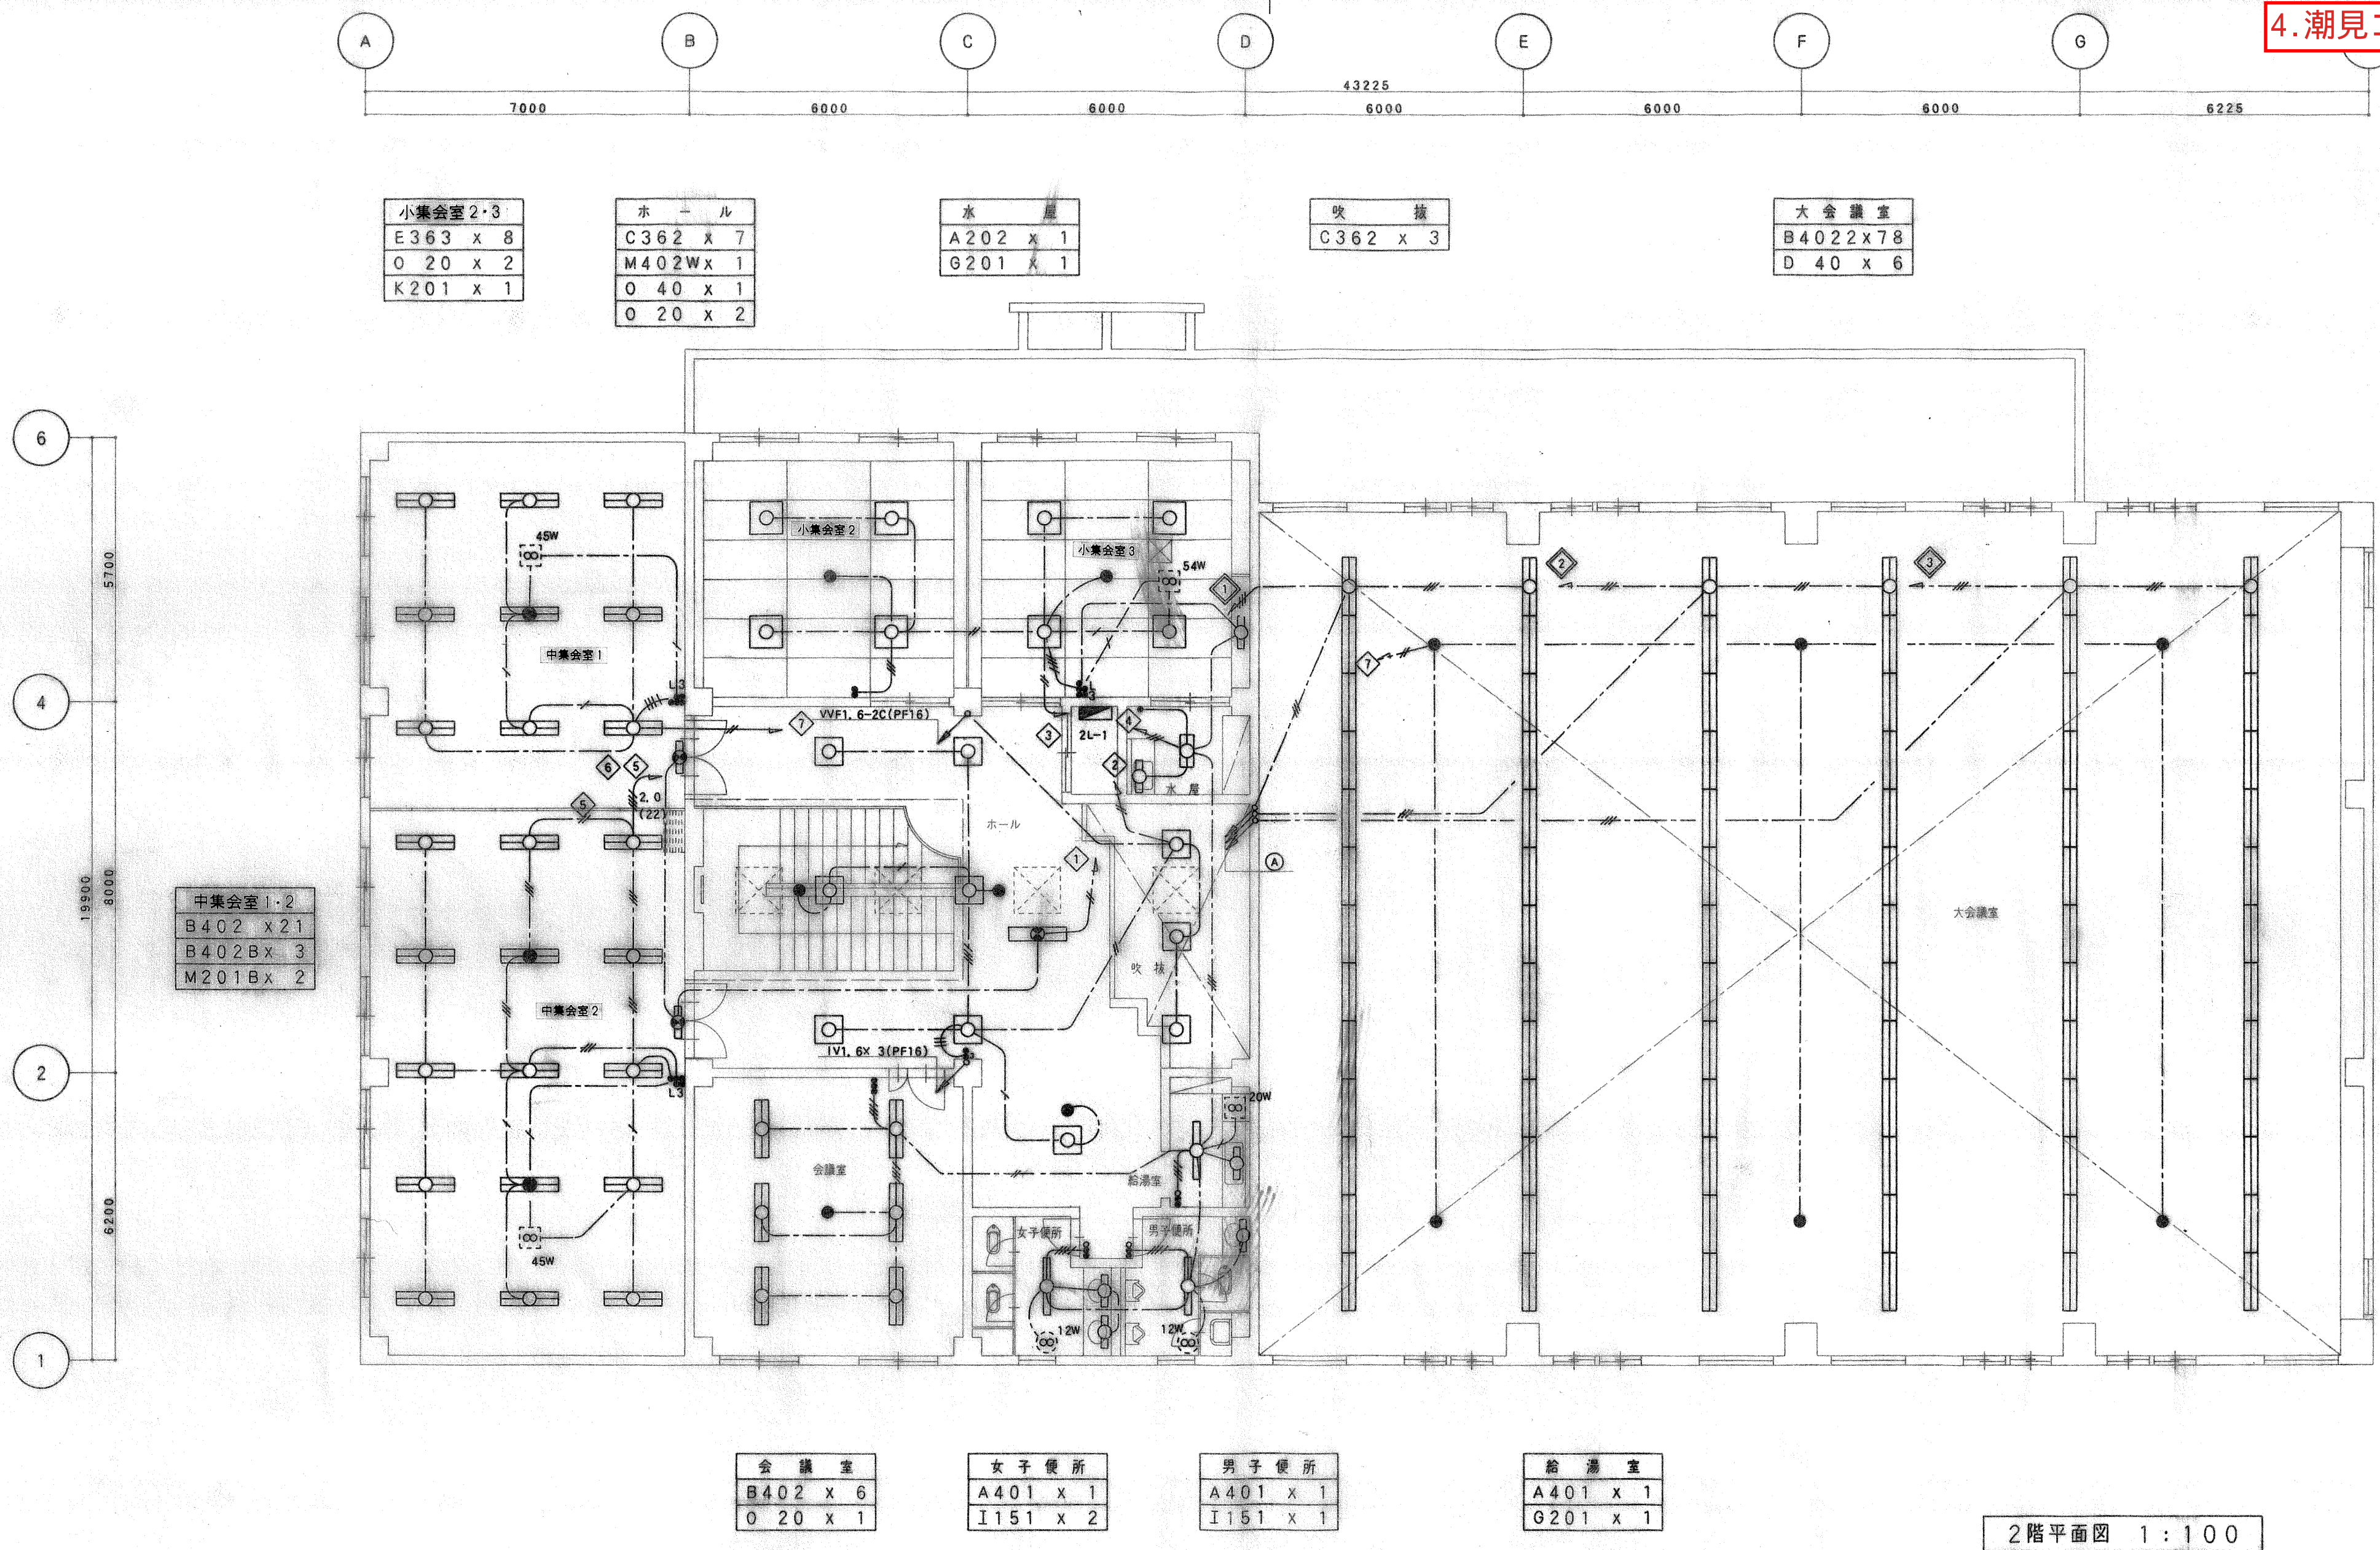


1階平面図 1:100

平成 年 月 日			工事名		(仮称) 潮見・駒場地区 コミュニティセンター新築工事		電灯設備1階平面図		縮 1:100		枚内 16	
所長 主任技師 担当			株式会社 岩見田建築設計事務所		一級建築士事務所 登録(知事)第89号 一級建築士 小川庄治 登録番号(大臣)第83677号		設計 図名 称		尺		号 E-4	



4. 潮見コミセン

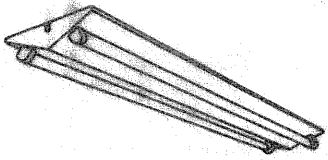
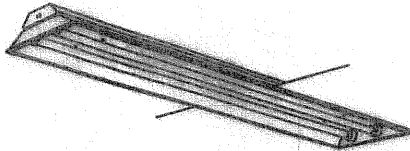
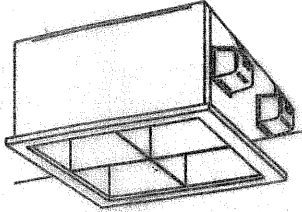
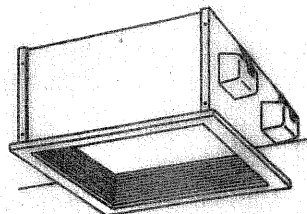

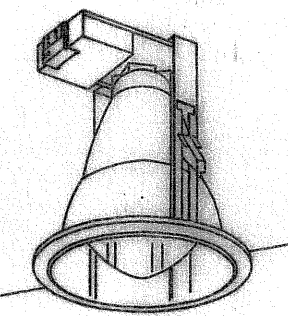
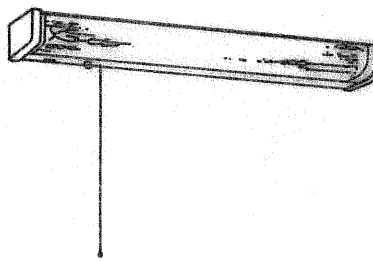










平成 年 月 日	工事名	(仮称) 潮見・駒場地区 コミュニティセンター新築工事	設計 図名 称	電灯設備2階平面図	縮尺	1:100	枚内 16
所長	主任技師	担当	株式会社 岩見田建築設計事務所 一級建築士事務所 登録(知事)第89号 一級建築士 小川 治 登録番号(大臣)第83677号		尺		号 E-5



#### 4. 潮見コミセン

照明器具姿図


A 402G	FSS4 - 402	ガード付		B402	FRS2-402		C 362	FPL 36Wx2		D 362	FPL 36W x 2	
A 402W	FSS4MP-402	(W P)		B4022	FRS2-402	200V						
A 401	FSS4 - 401			B402B	K1-FRS2-402	(非)						
A 202	FSS4 - 202											
												
							ルーバ : 銅板 (白色)			パネル : アクリル (プリズム)		
E 363	FPL 36W x 3			F 271	FDL 27W x 1		G 201	FL 20W x 1		H 40	HF100W x 1	(W P) 200V
				F 181	FDL 18W x 1							
												
										安定器内蔵型		
枠、ルーバ : 木製				反射板 : アルミ						本体 : ステンレス パネル : 強化ガラス		
I 151	FL 15W x 1			J 60	ISC1-60		K 201	FBS3-201		L 60	IL 60W	
												
本体、セード : プラスチック												

平成 年 月 日				工 事 名		(仮称) 潮見・駒場地区 コミュニティセンター新築工事		設計 図 名 称	照明器具参考図1		縮		——		枚内	
所 長		主任技師		担 当		4h 株式会社 岩見田建築設計事務所 一級建築士事務所 登録(知事) 第839号 一級建築士 小川 庄 治 登録番号(大臣)第83677号									16	
											尺				E - 9	

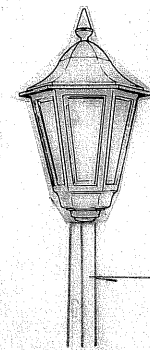



4. 潮見コミセン

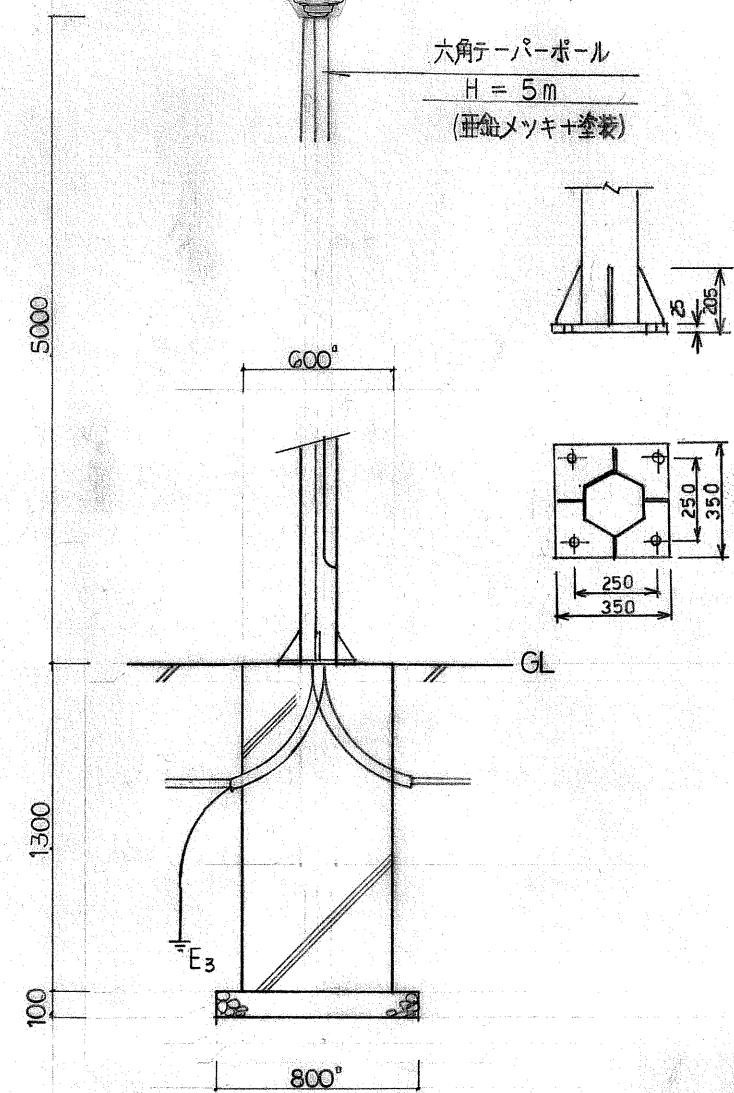
M402S	SH1-FSF10-402	(誘)	片面	N101	ST1-FBC10-101	(誘)	壁埋込
M402B	SH1-FBF10-402	(誘)	片面				
M402W	SH1-FSF11-402	(誘)	両面				
M201B	SH1-FBF10-201	(誘)	片面				



O 40	K1-IRS2-40	(非)		P 300	HF 300W x 1	(WP)	200V
O 20	K1-IRS2-20	(非)			低始動電流型安定器		

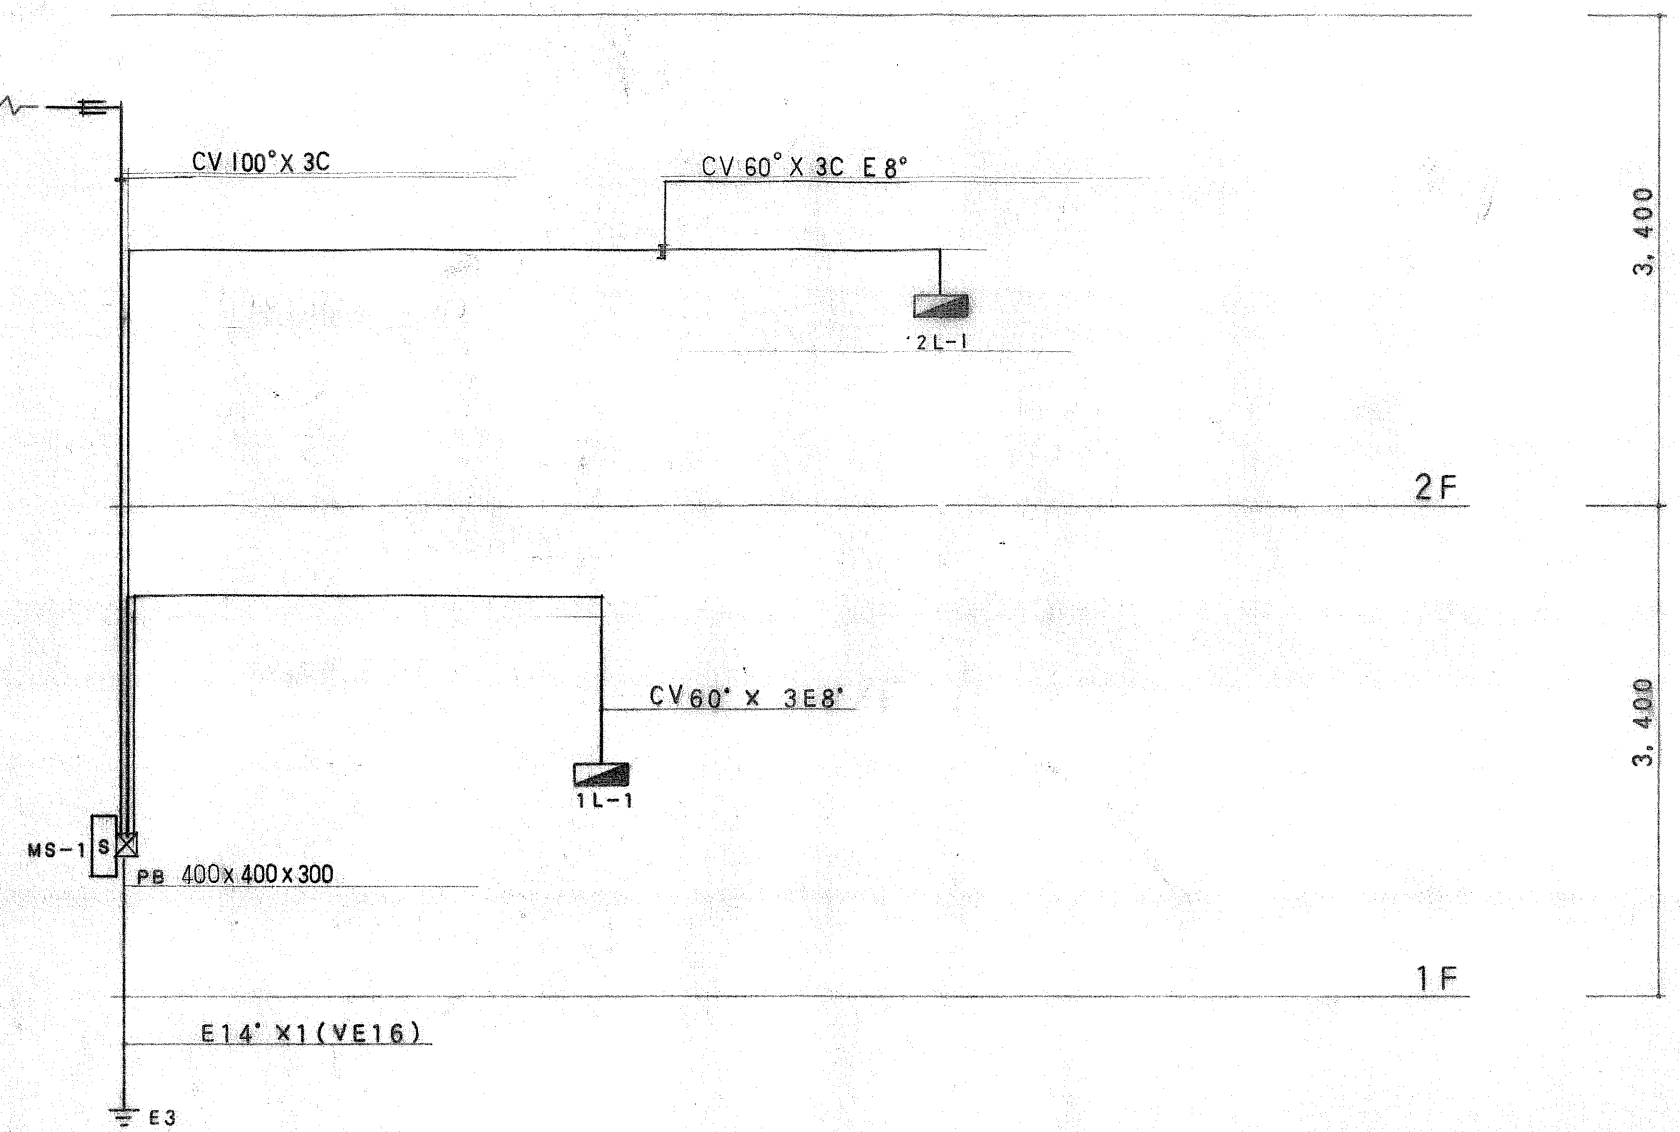


六角テーパーポール  
H = 5m  
(耐塩メッキ+塗装)






本体 : アルミ ポール : 耐蝕アルミ合金

以降電工工事



幹線設備系統図

			平成 年 月 日		工 事 名		(仮称) 潮見・駒場地区 コミュニティセンター新築工事		照明器具参考図2		縮		16	
			所 長		主任技師		担 当		設計図名称		幹線設備系統図		号	
									4 株式会社 岩見田建築設計事務所				E - 10	
									一級建築士事務所 登録(知事)第石89号		尺			
									一級建築士 小川 庄 治 登録番号(大臣)第83677号					